



| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom DOURA | Exposition |
| Né le 01/01/1992 | Profession MENUISIER |
| Age 32 Ans | Entreprise CHEC |
| Genre Masculin | Service |
| ID 20 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 172 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 63 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 31,8 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 100,9 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 66 %

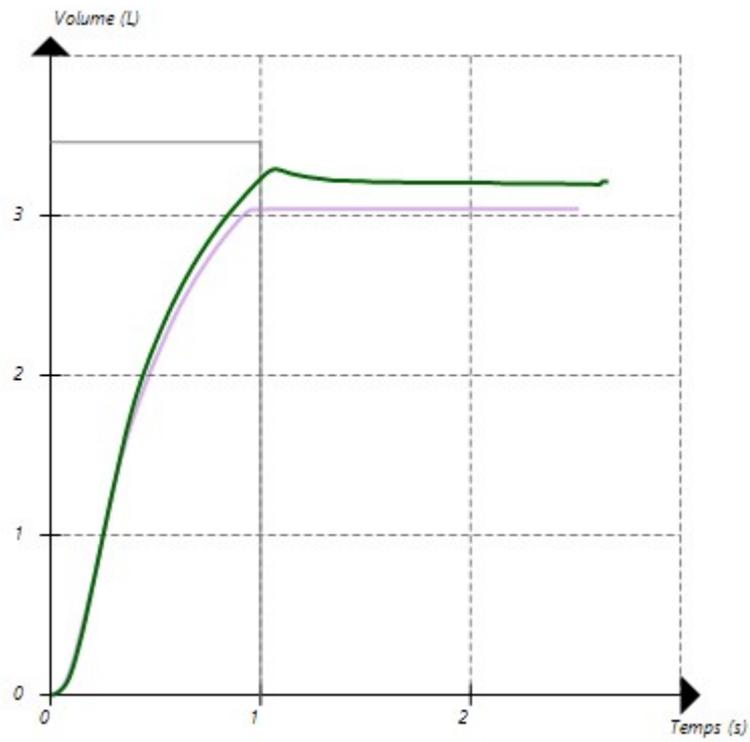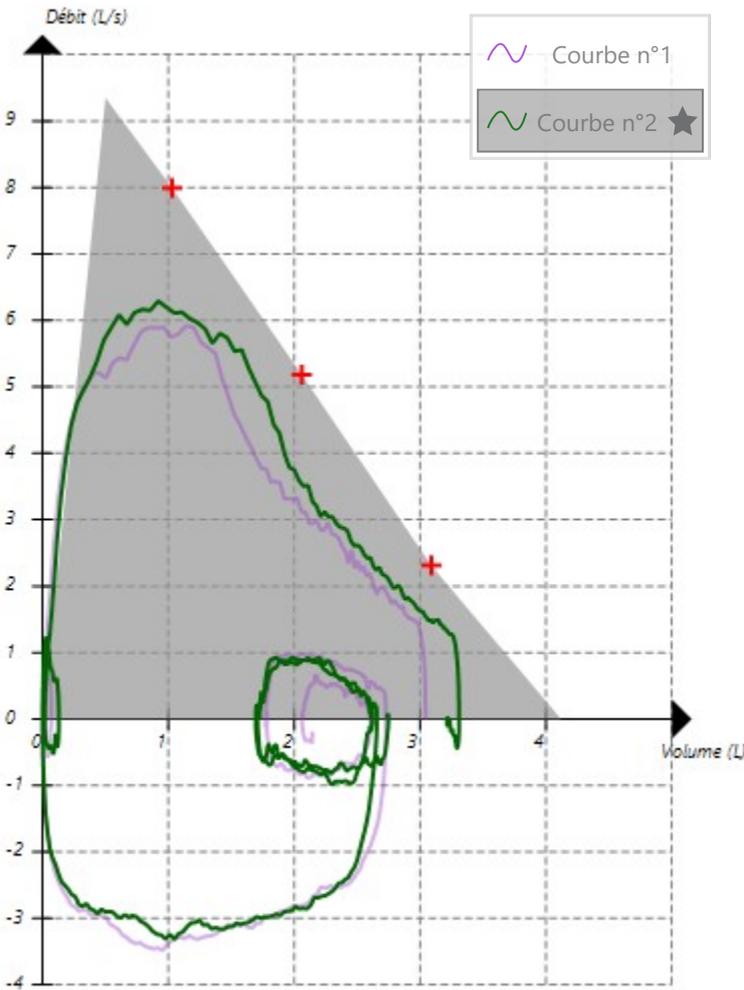

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,04 L | 3,29 L | 4,12 L | 79,85 % |
| VEMS | 3,04 L | 3,29 L | 3,46 L | 95,09 % |
| DEP | 6,04 L/s | 6,34 L/s | 9,35 L/s | 67,81 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 100,00 % | 81,48 % | 122,73 % |
| Durée d'expiration | 0,97 s | 1,07 s | - | |
| DEMM | 4,37 L/s | 4,50 L/s | 4,67 L/s | 96,36 % |
| DEMM/CVF | 1,44 s-1 | 1,37 s-1 | 0,99 s-1 | 138,38 % |
| DE75 | 5,91 L/s | 6,09 L/s | 7,99 L/s | 76,22 % |
| DE50 | 4,56 L/s | 5,18 L/s | 5,18 L/s | 100,00 % |
| DE25 | 2,99 L/s | 2,70 L/s | 2,31 L/s | 116,88 % |