



<b>Nom</b> DIARRE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/08/1983	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 107	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 71 %

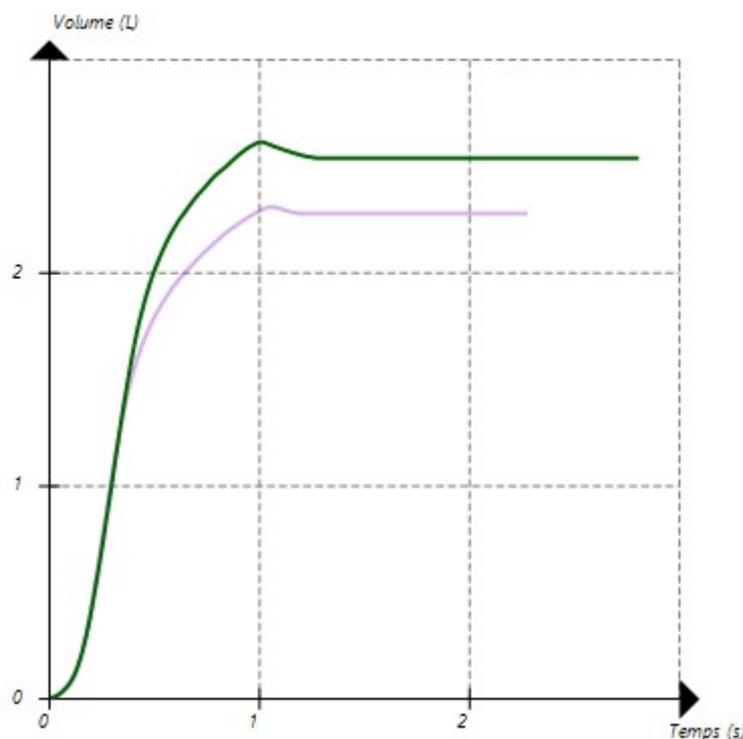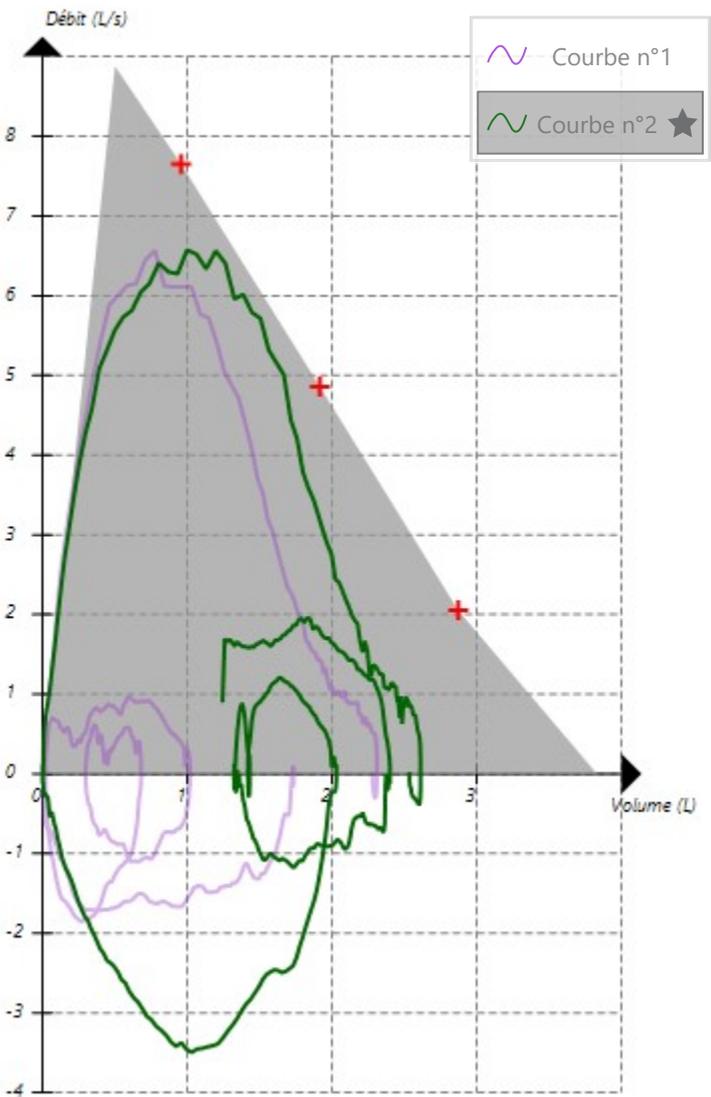

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,31 L	2,61 L	3,83 L	68,15 %
VEMS	2,31 L	2,61 L	3,18 L	82,08 %
DEP	6,67 L/s	6,73 L/s	8,88 L/s	75,79 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	80,05 %	124,92 %
Durée d'expiration	1,06 s	1,07 s	-	
DEMM	4,68 L/s	5,42 L/s	4,28 L/s	126,64 %
DEMM/ CVF	2,03 s-1	2,08 s-1	0,97 s-1	214,43 %
DE75	6,06 L/s	5,95 L/s	7,65 L/s	77,78 %
DE50	5,73 L/s	5,98 L/s	4,86 L/s	123,05 %
DE25	2,23 L/s	2,91 L/s	2,05 L/s	141,95 %