

<b>Nom</b> KPAMY	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALBERT	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1971	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> LENS CORPS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MECANICIEN
<b>ID</b> 23	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 66 %

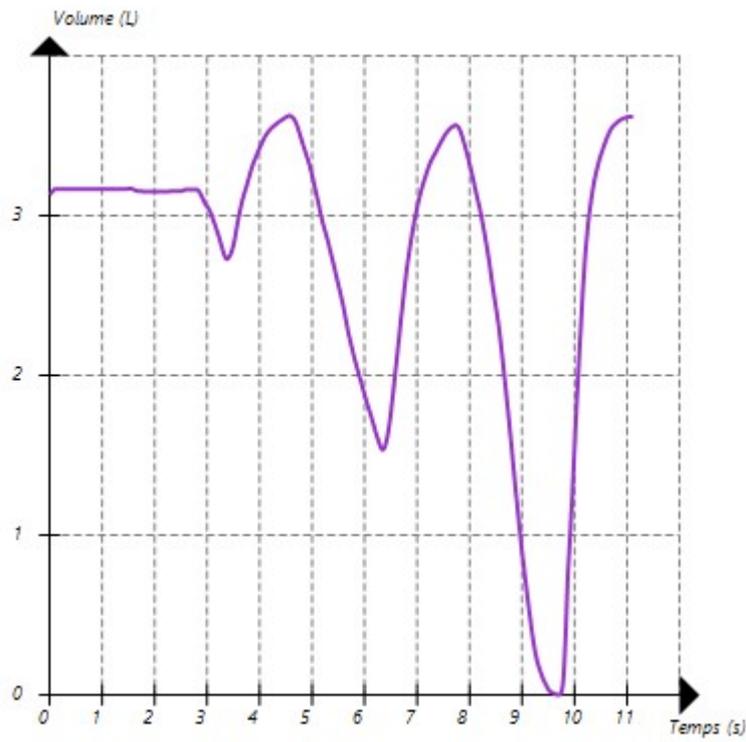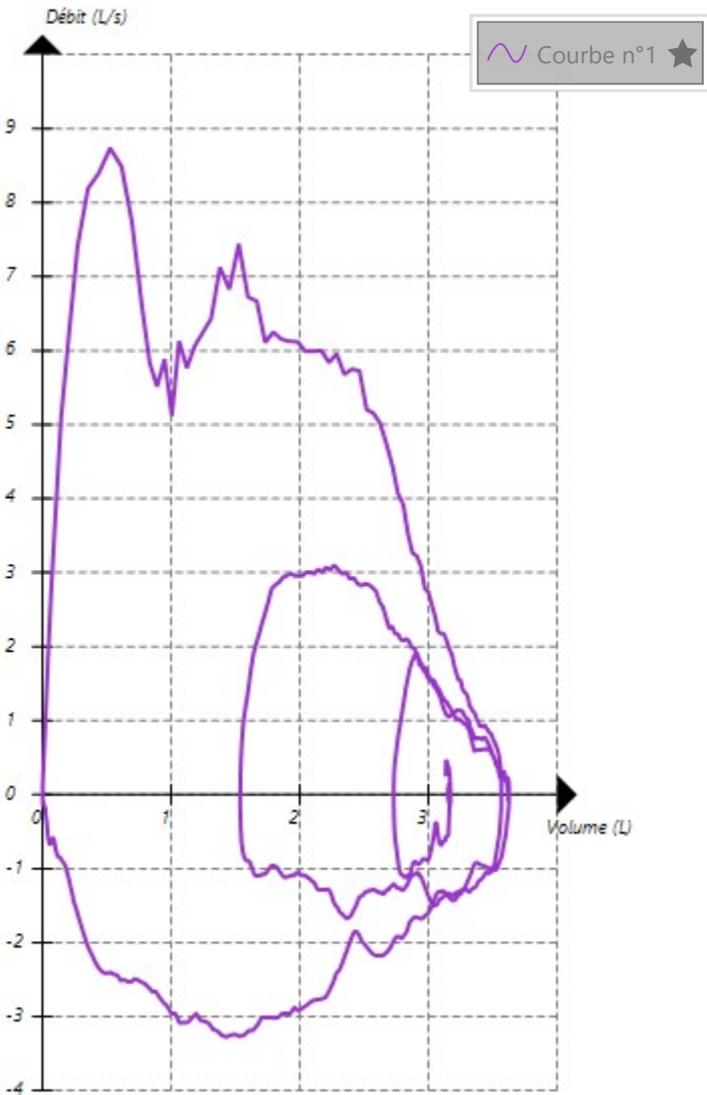

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	3,75 L	96,53 %
VEMS	3,57 L	2,98 L	119,80 %
DEP	9,15 L/s	8,05 L/s	113,66 %
VEMS/ CVF	98,62 %	79,55 %	123,97 %
Durée d'expiration	1,34 s	-	
DEMM	6,11 L/s	2,96 L/s	206,42 %
DEMM/ CVF	1,69 s-1	0,79 s-1	213,92 %
DE75	5,73 L/s	-	
DE50	6,12 L/s	-	
DE25	4,50 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: