

Nom SAMPOU	Adresse
Prénom ISMAEL	Exposition
Né le 01/06/1988	Profession PLOMBIER
Age 36 Ans	Entreprise NATHY
Genre Masculin	Service
ID 11	Fumeur Non fumeur
Taille 178 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 89 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites NHANES III	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 62 %

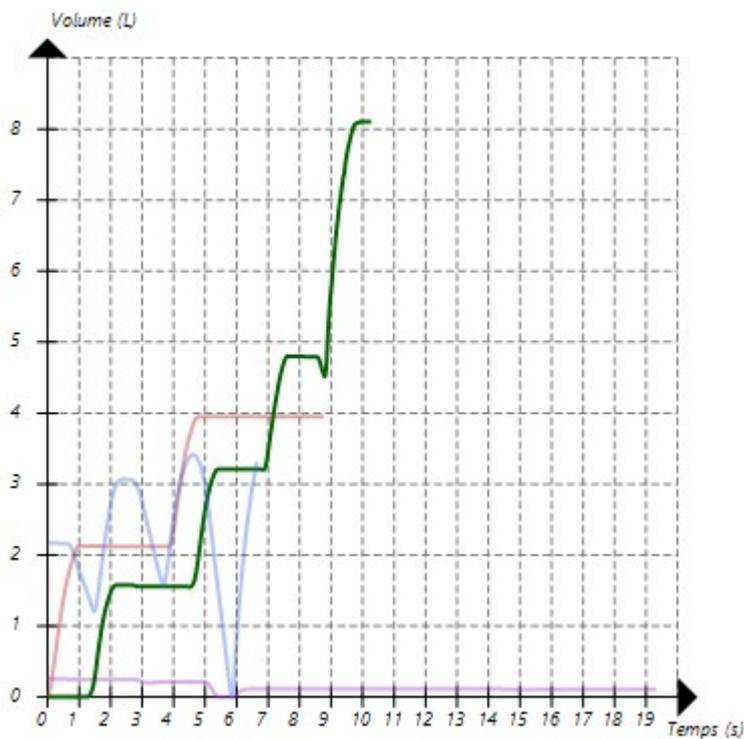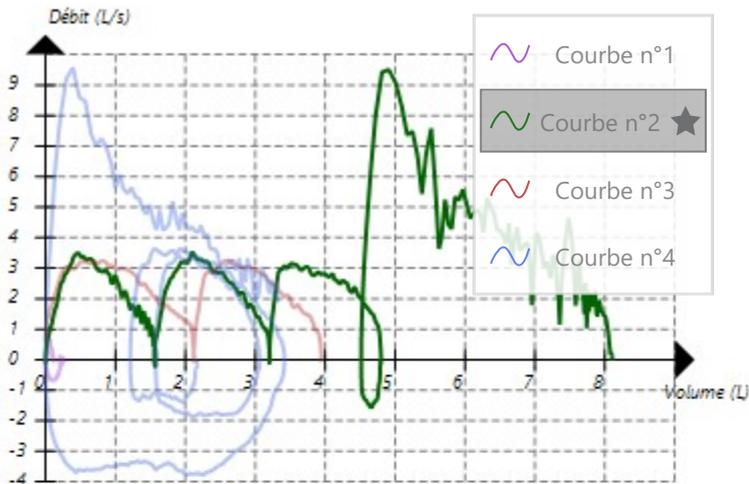

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	0,11 L	3,59 L	3,95 L	3,33 L	4,47 L	80,31 %
VEMS	0,11 L	3,57 L	2,13 L	3,33 L	3,69 L	96,75 %
DEP	1,21 L/s	9,67 L/s	3,34 L/s	9,75 L/s	9,42 L/s	102,65 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,44 %	53,92 %	100,00 %	82,66 %	120,30 %
Durée d'expiration	0,90 s	1,14 s	4,80 s	0,78 s	-	
DEMM	0,51 L/s	4,40 L/s	0,52 L/s	4,80 L/s	3,94 L/s	111,68 %
DEMM/CVF	4,64 s-1	1,23 s-1	0,13 s-1	1,44 s-1	0,88 s-1	139,77 %
DE75	1,13 L/s	4,73 L/s	2,99 L/s	7,04 L/s	-	
DE50	0,78 L/s	5,53 L/s	1,32 L/s	4,59 L/s	-	
DE25	0,40 L/s	1,71 L/s	3,04 L/s	2,96 L/s	-	