



<b>Nom</b> MAVELA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TCHISSOLA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/12/1997	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> MOTA
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 78	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %

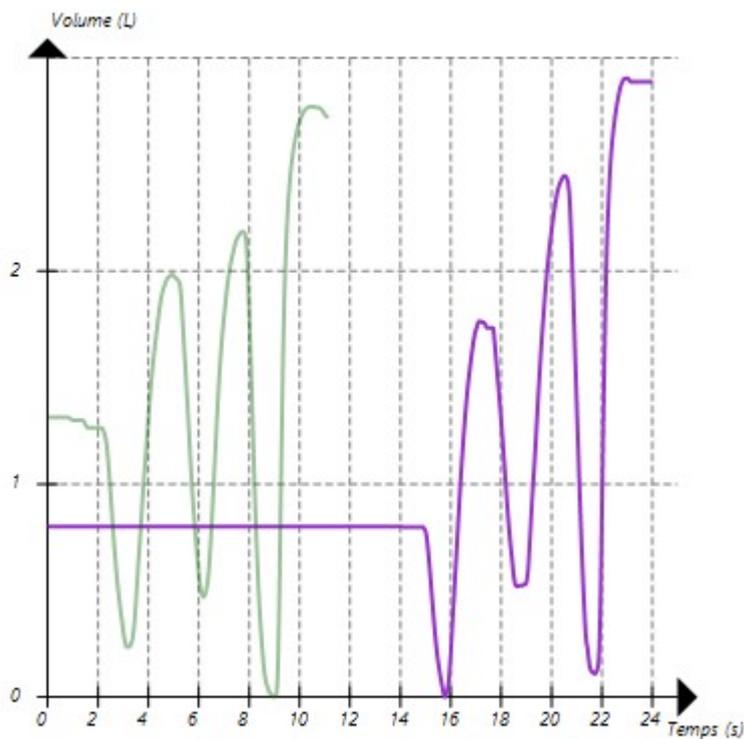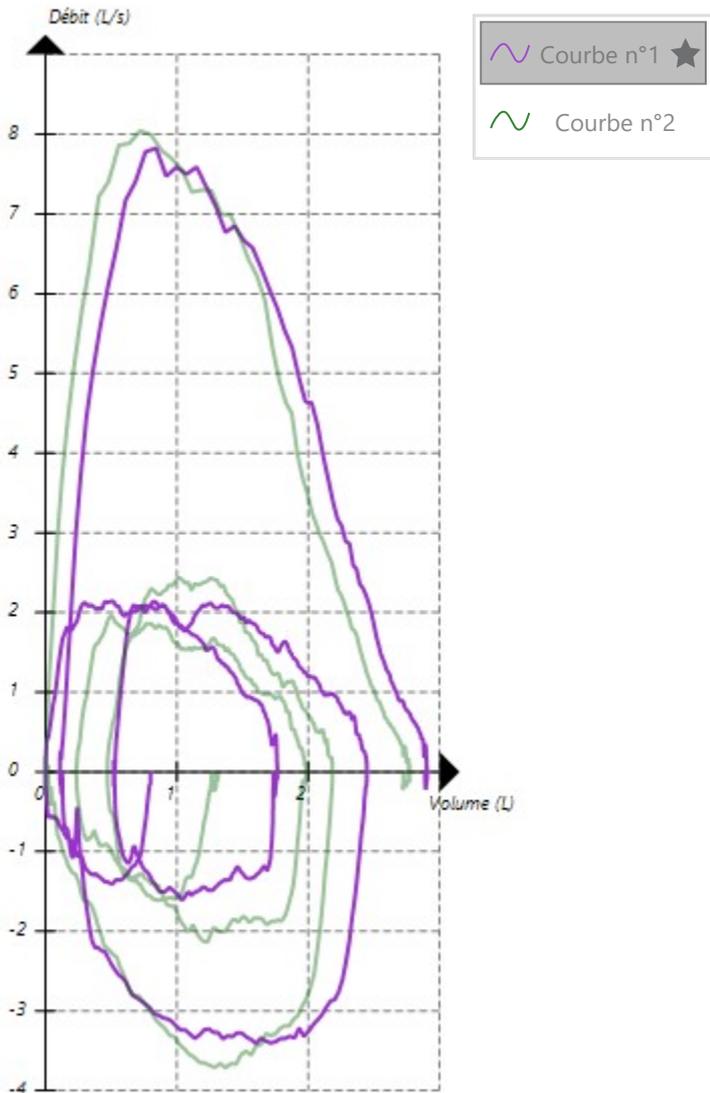

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,80 L	2,77 L	3,49 L	80,23 %
VEMS	2,79 L	2,74 L	2,99 L	93,31 %
DEP	7,99 L/s	8,21 L/s	7,25 L/s	110,21 %
VEMS/ CVF	99,64 %	98,92 %	86,15 %	115,66 %
Durée d'expiration	1,26 s	1,38 s	-	
DEMM	6,10 L/s	6,05 L/s	3,48 L/s	175,29 %
DEMM/ CVF	2,18 s-1	2,18 s-1	1,00 s-1	218,00 %
DE75	7,97 L/s	8,21 L/s	-	
DE50	6,61 L/s	7,17 L/s	-	
DE25	3,24 L/s	3,00 L/s	-	