

**Nom GOMES DE JEJUS**  
**Prénom DENILSON**  
**Né le** 27/07/1978  
**Age** 47 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 208  
**Taille** 161 cm  
**Poids** 63 kg  
**Valeurs prédictes** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** SUPERVISEUR D'ENTREPOT  
**Entreprise** MOTA ENGIL  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Autre  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**

**FIM**  
**Medical**  
**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,1 °C

Numéro de série : 253566

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 61 %

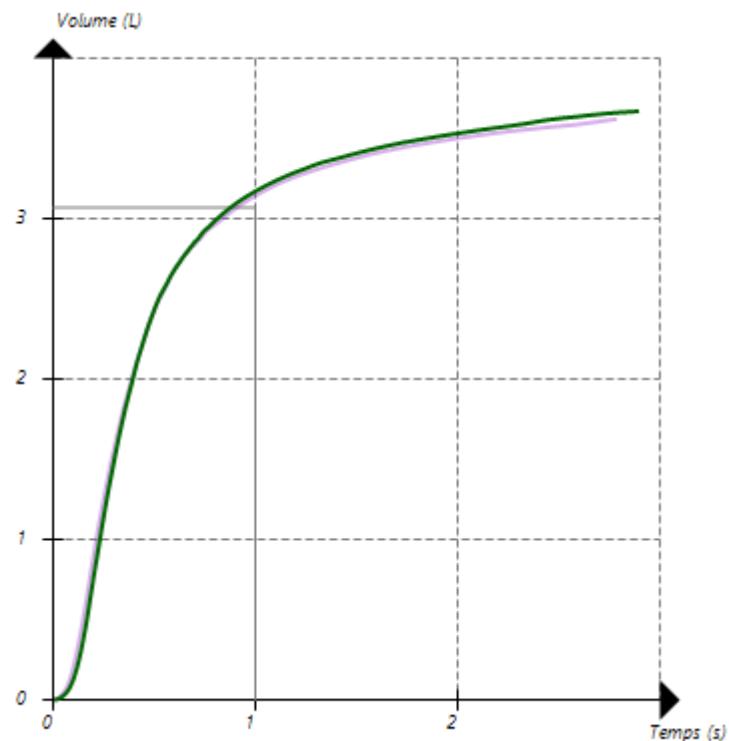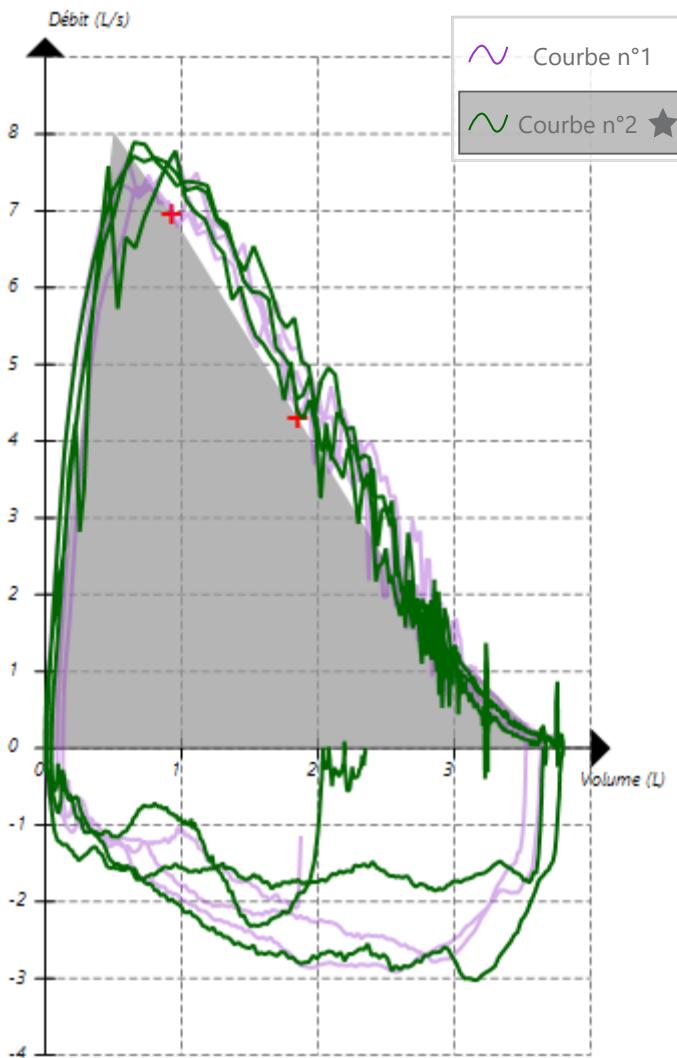

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	3,67 L	3,70 L	99,19 %
VEMS	3,20 L	3,23 L	3,07 L	105,21 %
DEP	7,89 L/s	8,06 L/s	8,03 L/s	100,37 %
VEMS/CVF	88,40 %	88,01 %	78,80 %	111,69 %
Durée d'expiration	2,80 s	2,90 s	-	
DEMM	4,35 L/s	4,40 L/s	3,81 L/s	115,49 %
DEMM/CVF	1,20 s <sup>-1</sup>	1,20 s <sup>-1</sup>	1,03 s <sup>-1</sup>	116,50 %
DE75	7,20 L/s	7,26 L/s	6,96 L/s	104,31 %
DE50	4,35 L/s	5,48 L/s	4,30 L/s	127,44 %
DE25	2,66 L/s	2,24 L/s	1,64 L/s	136,59 %