



<b>Nom</b> NSABIMANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JEAN DE LA PAIX	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/08/1989	<b>Profession</b> TEAM LEADER
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> MOTA ENGL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 0130	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 59 %

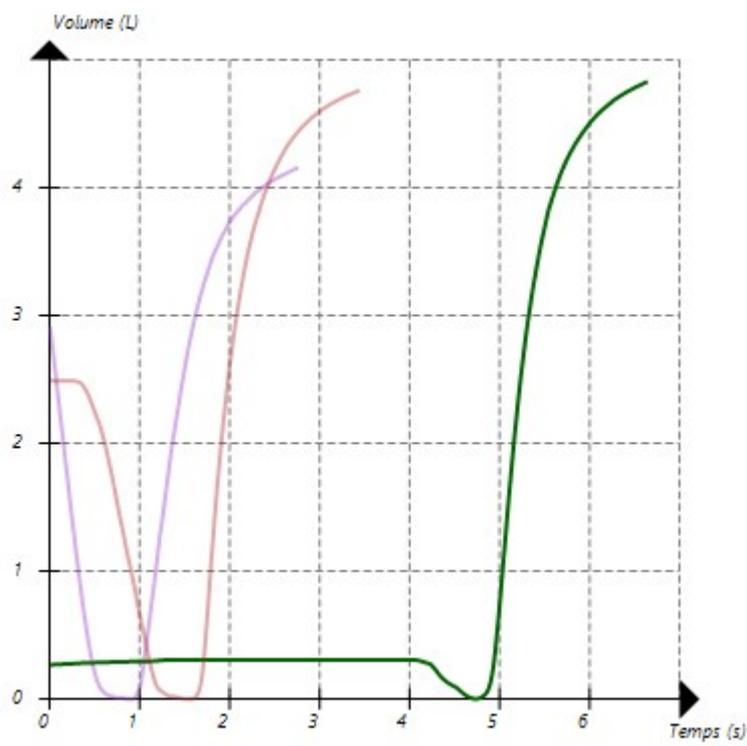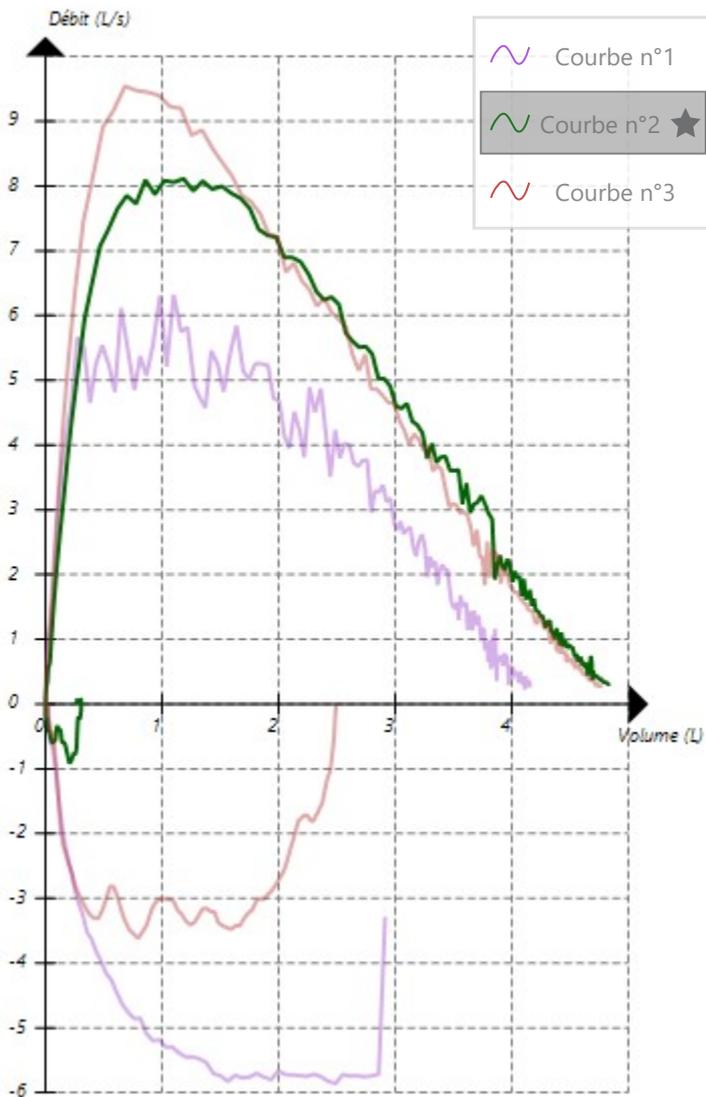

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,16 L	4,83 L	4,76 L	4,60 L	105,00 %
VEMS	3,74 L	4,41 L	4,37 L	3,81 L	115,75 %
DEP	6,83 L/s	8,38 L/s	9,70 L/s	9,65 L/s	86,84 %
VEMS/ CVF	89,90 %	91,30 %	91,81 %	82,84 %	110,21 %
Durée d'expiration	1,92 s	1,93 s	1,87 s	-	
DEMM	4,35 L/s	5,73 L/s	5,64 L/s	4,05 L/s	141,48 %
DEMM/ CVF	1,05 s-1	1,19 s-1	1,18 s-1	0,88 s-1	135,23 %
DE75	5,10 L/s	8,28 L/s	9,21 L/s	-	
DE50	4,03 L/s	6,30 L/s	6,41 L/s	-	
DE25	2,68 L/s	2,90 L/s	2,95 L/s	-	