

**Nom KANTE**  
**Prénom IBRAHIMA**  
**Né le** 25/09/1999  
**Age** 26 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 242  
**Taille** 175 cm  
**Poids** 90 kg  
**Valeurs prédites** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 25,8 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 54 %

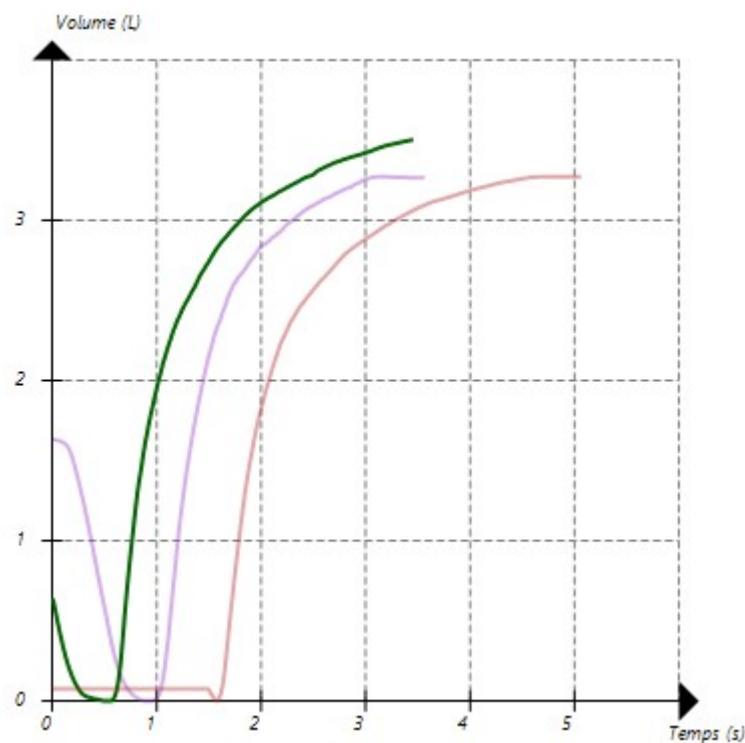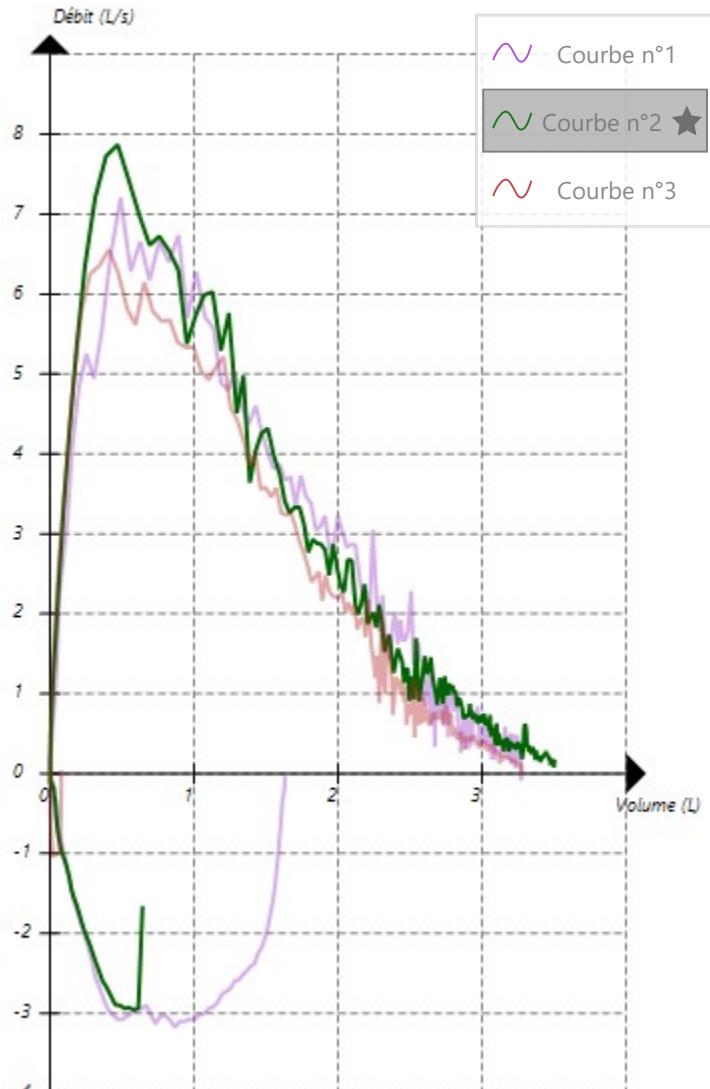

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,27 L	3,51 L	3,27 L	4,47 L	78,52 %
VEMS	2,86 L	2,87 L	2,66 L	3,78 L	75,93 %
DEP	8,10 L/s	7,92 L/s	6,71 L/s	9,54 L/s	83,02 %
VEMS/CVF	87,46 %	81,77 %	81,35 %	84,49 %	96,78 %
Durée d'expiration	2,20 s	2,92 s	3,10 s	-	
DEMM	3,45 L/s	2,68 L/s	2,69 L/s	4,25 L/s	63,06 %
DEMM/CVF	1,06 s <sup>-1</sup>	0,76 s <sup>-1</sup>	0,82 s <sup>-1</sup>	0,95 s <sup>-1</sup>	80,00 %
DE75	6,08 L/s	6,35 L/s	5,75 L/s	-	
DE50	3,77 L/s	3,02 L/s	3,20 L/s	-	
DE25	1,53 L/s	1,20 L/s	1,07 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: