

**Nom FOFANA**  
**Prénom KALOU**  
**Né le** 01/01/1992  
**Age** 33 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 230  
**Taille** 168 cm  
**Poids** 74 kg  
**Valeurs prédites** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Caucasiens  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,2 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 59 %

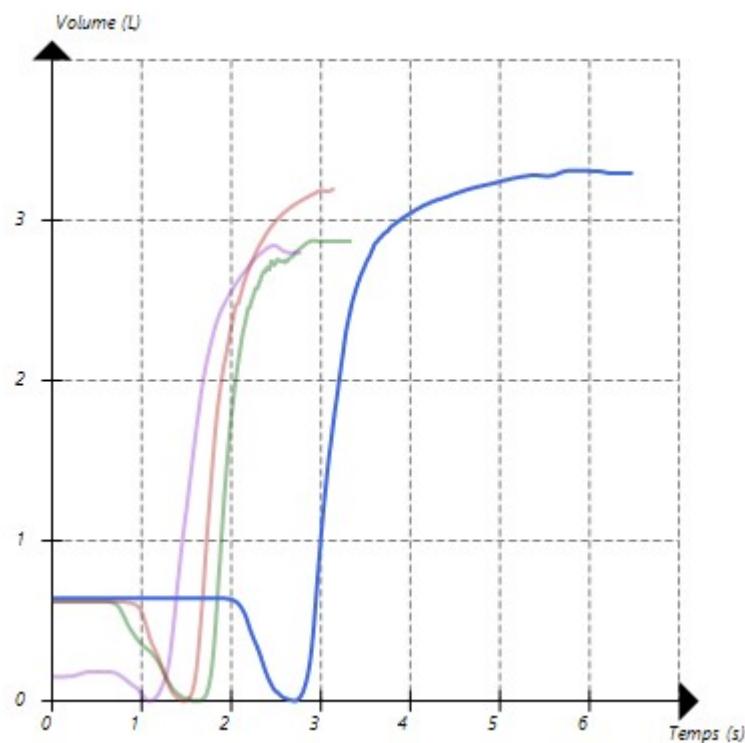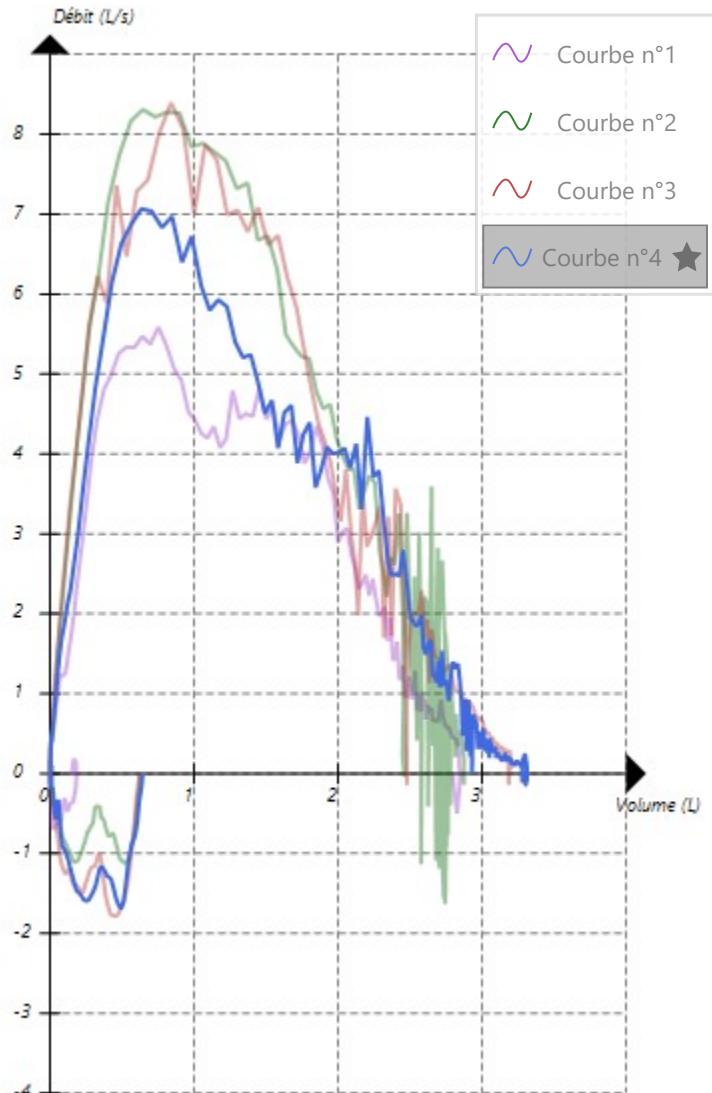

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	2,87 L	3,20 L	3,31 L	4,80 L	68,96 %
VEMS	2,76 L	2,82 L	3,05 L	2,99 L	3,92 L	76,28 %
DEP	5,63 L/s	8,52 L/s	8,54 L/s	7,39 L/s	9,41 L/s	78,53 %
VEMS/CVF	97,18 %	98,26 %	95,31 %	90,33 %	81,25 %	111,18 %
Durée d'expiration	1,40 s	1,27 s	1,69 s	3,24 s	-	
DEMM	4,27 L/s	6,14 L/s	4,92 L/s	4,42 L/s	3,97 L/s	111,34 %
DEMM/CVF	1,50 s <sup>-1</sup>	2,14 s <sup>-1</sup>	1,54 s <sup>-1</sup>	1,34 s <sup>-1</sup>	0,83 s <sup>-1</sup>	161,45 %
DE75	5,44 L/s	8,13 L/s	8,21 L/s	6,79 L/s	-	
DE50	4,55 L/s	6,59 L/s	6,66 L/s	5,10 L/s	-	
DE25	2,43 L/s	3,40 L/s	4,05 L/s	2,08 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur:

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51