

**Nom** CAMARA  
**Prénom** SIAKA  
**Né le** 01/01/1975  
**Age** 50 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 218  
**Taille** 188 cm  
**Poids** 71 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** FUEL TRUCK DRIVER  
**Entreprise** CHALECO  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,8 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 52 %

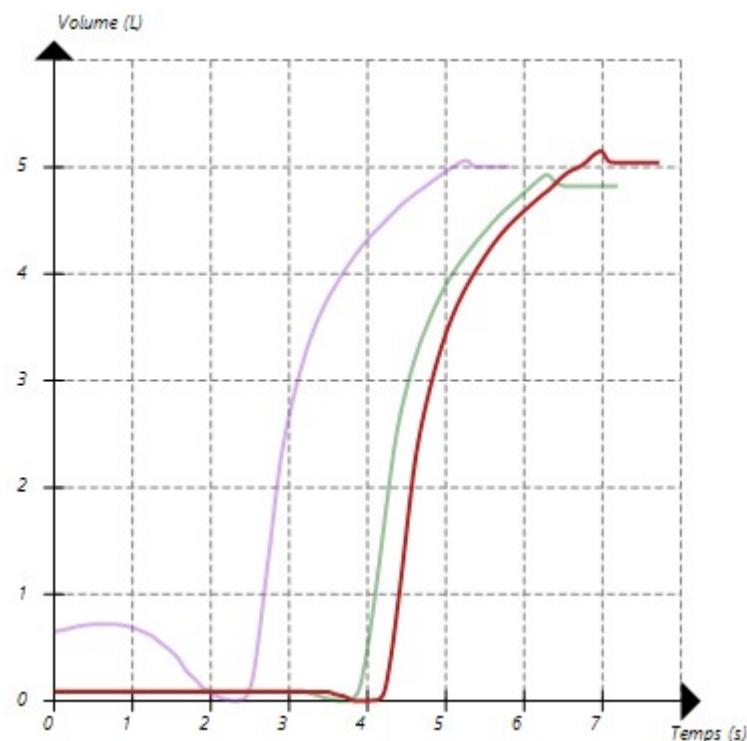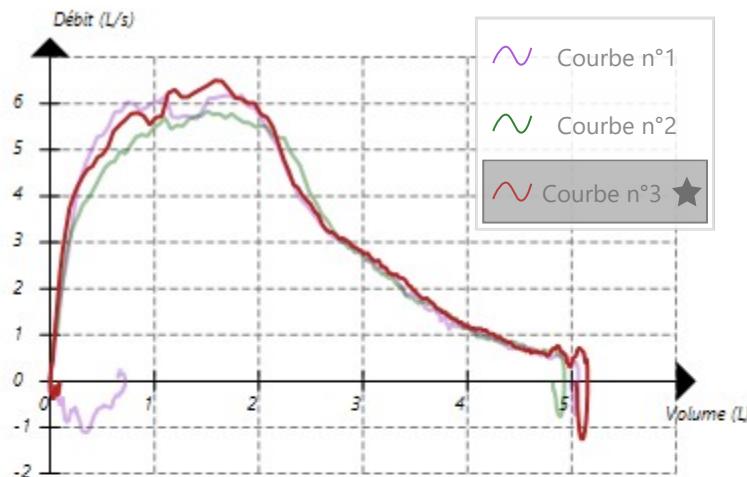

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	5,06 L	4,93 L	5,15 L	4,82 L	106,85 %
VEMS	3,81 L	3,79 L	3,87 L	3,85 L	100,52 %
DEP	6,25 L/s	6,11 L/s	6,62 L/s	9,85 L/s	67,21 %
VEMS/CVF	75,30 %	76,88 %	75,15 %	80,10 %	93,82 %
Durée d'expiration	2,97 s	2,57 s	3,06 s	-	
DEMM	3,20 L/s	3,40 L/s	3,23 L/s	3,73 L/s	86,60 %
DEMM/CVF	0,63 s <sup>-1</sup>	0,69 s <sup>-1</sup>	0,63 s <sup>-1</sup>	0,77 s <sup>-1</sup>	81,82 %
DE75	5,65 L/s	5,53 L/s	6,12 L/s	-	
DE50	3,57 L/s	4,22 L/s	3,51 L/s	-	
DE25	1,26 L/s	1,59 L/s	1,34 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: