

**Nom KONE**  
**Prénom SOULEYMANE**  
**Né le** 01/04/1988  
**Age** 37 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 2232  
**Taille** 171 cm  
**Poids** 67 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,2 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 60 %

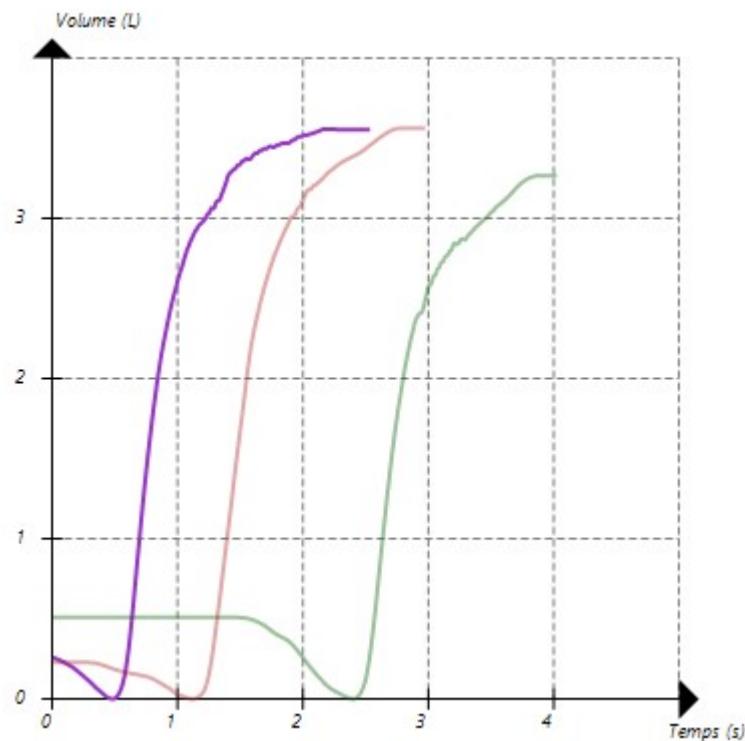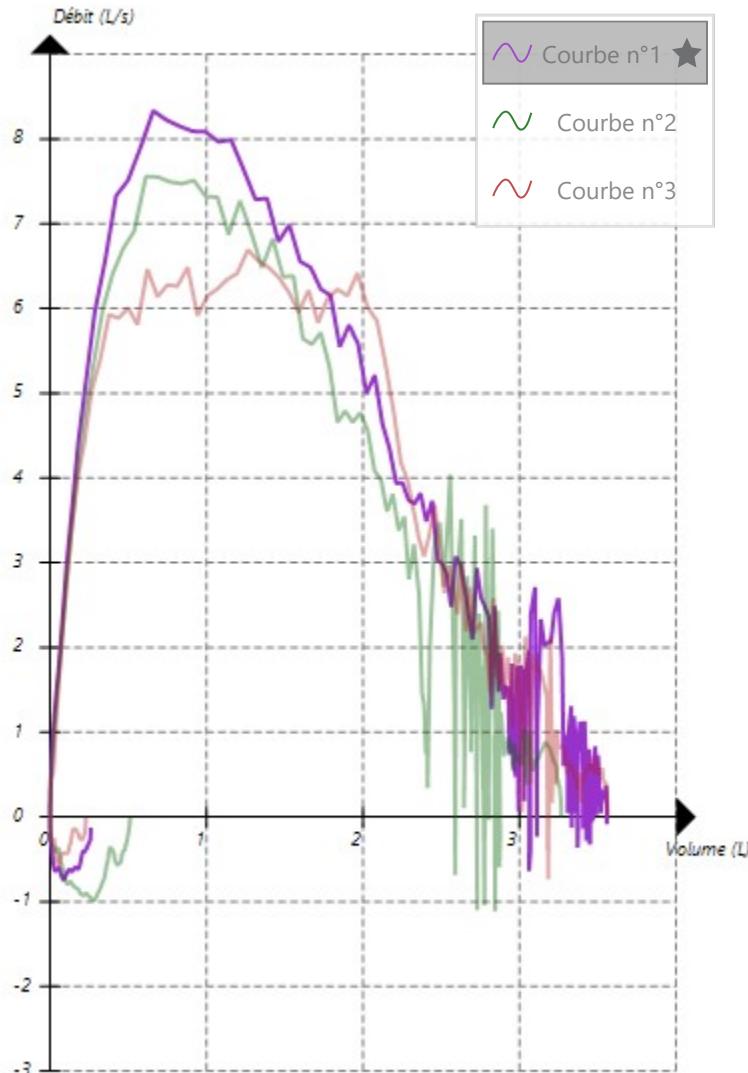

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,56 L	3,27 L	3,56 L	4,04 L	88,12 %
VEMS	3,37 L	3,04 L	3,31 L	3,34 L	100,90 %
DEP	8,47 L/s	8,12 L/s	6,89 L/s	8,71 L/s	97,24 %
VEMS/CVF	94,66 %	92,97 %	92,98 %	82,48 %	114,77 %
Durée d'expiration	1,69 s	1,46 s	1,65 s	-	
DEMM	5,23 L/s	4,64 L/s	5,03 L/s	3,64 L/s	143,68 %
DEMM/CVF	1,47 s <sup>-1</sup>	1,42 s <sup>-1</sup>	1,41 s <sup>-1</sup>	0,90 s <sup>-1</sup>	163,33 %
DE75	8,23 L/s	8,05 L/s	6,53 L/s	-	
DE50	6,31 L/s	5,46 L/s	6,19 L/s	-	
DE25	2,53 L/s	3,84 L/s	2,52 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: