

**Nom** GUILAVOGUI  
**Prénom** FOROMO  
**Né le** 25/02/1995  
**Age** 30 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 54  
**Taille** 170 cm  
**Poids** 75 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR VL  
**Entreprise** AVES  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,8 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 87 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 57 %

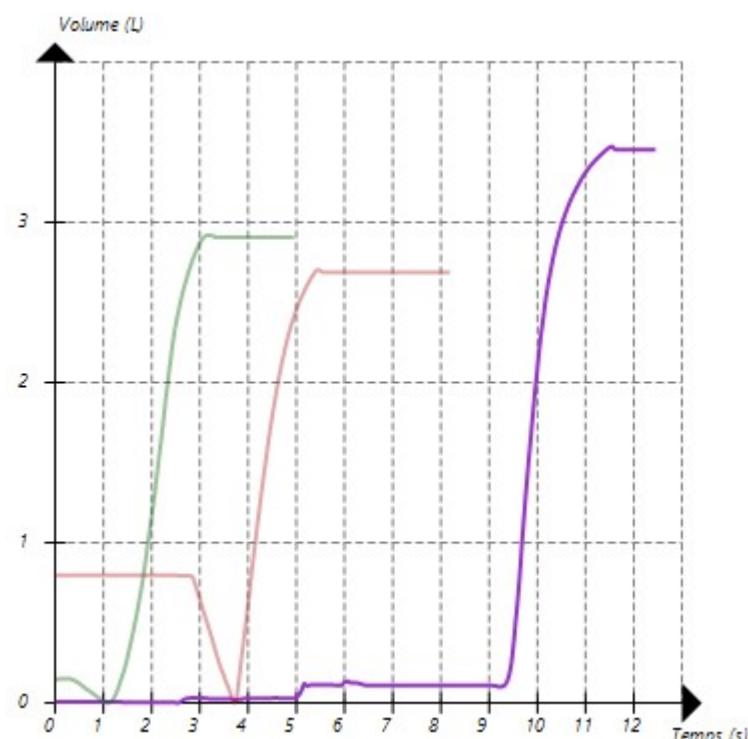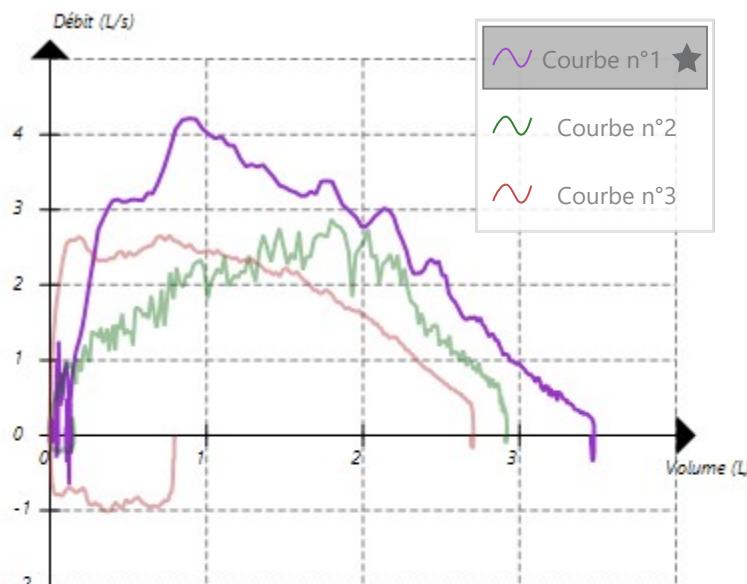

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,38 L	2,92 L	2,70 L	4,11 L	82,24 %
VEMS	2,85 L	2,51 L	2,22 L	3,46 L	82,37 %
DEP	4,34 L/s	2,94 L/s	2,71 L/s	8,90 L/s	48,76 %
VEMS/CVF	84,32 %	85,96 %	82,22 %	83,76 %	100,67 %
Durée d'expiration	2,34 s	2,04 s	1,72 s	-	
DEMM	2,99 L/s	2,37 L/s	2,20 L/s	3,90 L/s	76,67 %
DEMM/CVF	0,88 s-1	0,81 s-1	0,81 s-1	0,95 s-1	92,63 %
DE75	4,10 L/s	1,44 L/s	2,64 L/s	-	
DE50	3,45 L/s	2,86 L/s	2,24 L/s	-	
DE25	1,58 L/s	2,18 L/s	1,57 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: