

**Nom AMADOU**  
**Prénom IDRISSE**  
**Né le** 24/05/1971  
**Age** 54 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 53  
**Taille** 171 cm  
**Poids**  
**Valeurs prédites** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** TRAINER  
**Entreprise** NEEMBA  
**Service**  
**Fumeur** Ancien fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 43 %

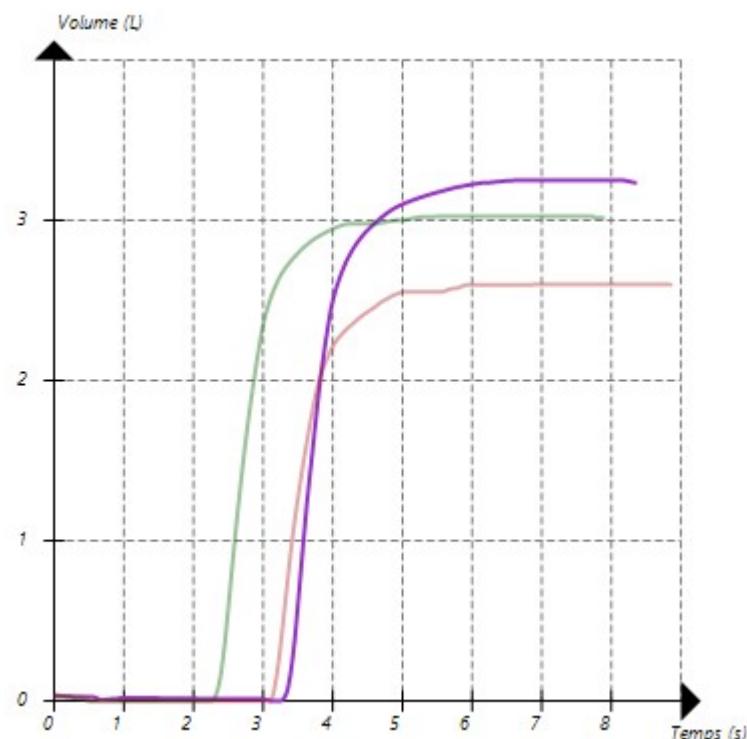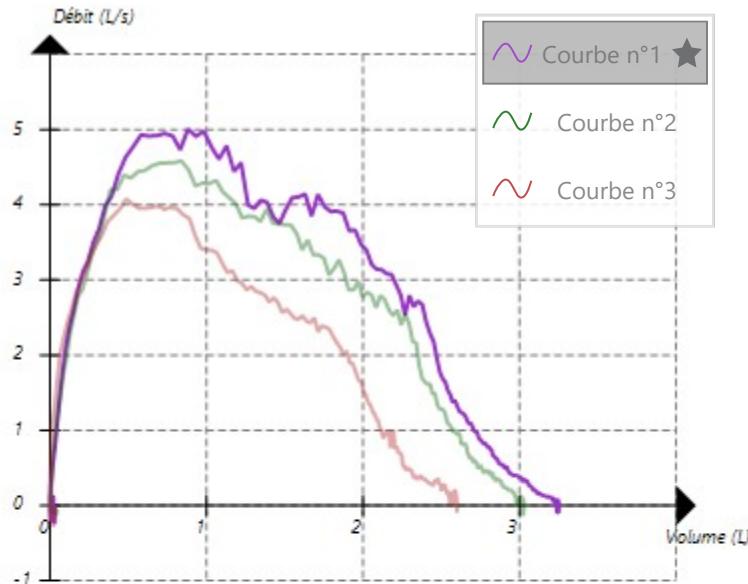

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,25 L	3,03 L	2,60 L	3,73 L	87,13 %
VEMS	2,88 L	2,74 L	2,31 L	2,95 L	97,63 %
DEP	5,18 L/s	4,65 L/s	4,11 L/s	8,01 L/s	64,67 %
VEMS/CVF	88,62 %	90,43 %	88,85 %	79,37 %	111,65 %
Durée d'expiration	4,72 s	3,63 s	4,04 s	-	
DEMM	3,79 L/s	3,53 L/s	2,90 L/s	2,92 L/s	129,79 %
DEMM/CVF	1,17 s <sup>-1</sup>	1,17 s <sup>-1</sup>	1,12 s <sup>-1</sup>	0,78 s <sup>-1</sup>	150,00 %
DE75	4,62 L/s	4,58 L/s	3,90 L/s	-	
DE50	4,22 L/s	3,82 L/s	2,87 L/s	-	
DE25	2,37 L/s	2,57 L/s	1,74 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: