



<b>Nom</b> AHIMIDI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 31/12/1983	<b>Profession</b> PROJET SUPPORT COORDINATOR
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> NEEMBA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 12	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 100 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %

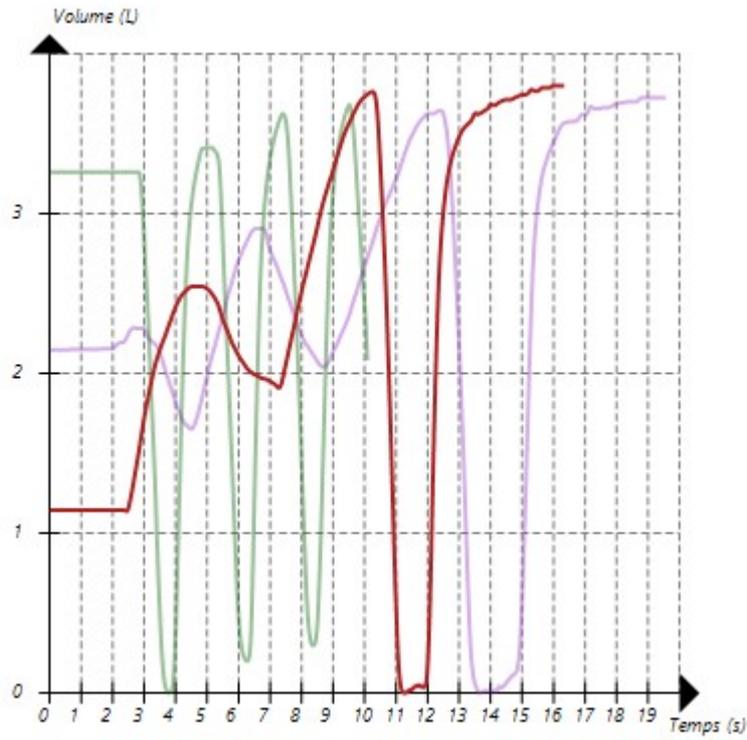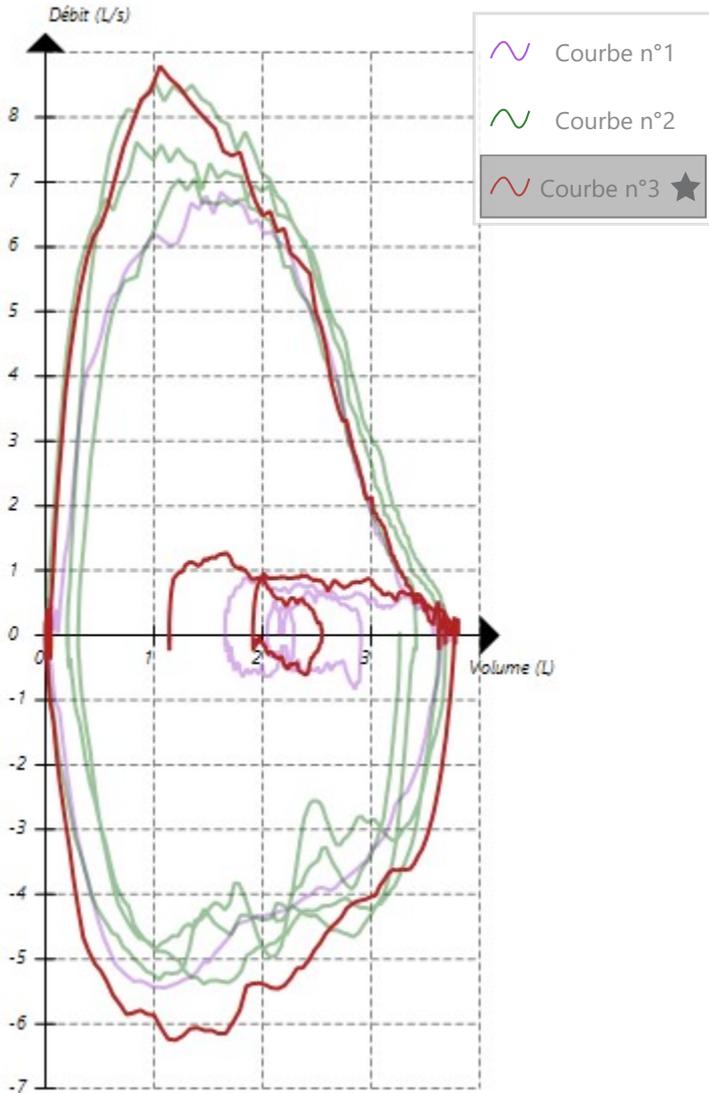

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,64 L	3,42 L	3,74 L	5,42 L	69,00 %
VEMS	3,39 L	3,42 L	3,45 L	4,30 L	80,23 %
DEP	6,92 L/s	8,72 L/s	8,93 L/s	10,34 L/s	86,36 %
VEMS/ CVF	93,13 %	100,00 %	92,25 %	79,60 %	115,89 %
Durée d'expiration	2,87 s	1,12 s	3,41 s	-	
DEMM	5,89 L/s	6,90 L/s	6,19 L/s	4,00 L/s	154,75 %
DEMM/ CVF	1,62 s-1	2,02 s-1	1,66 s-1	0,74 s-1	224,32 %
DE75	5,88 L/s	8,31 L/s	8,46 L/s	-	
DE50	6,48 L/s	7,43 L/s	6,67 L/s	-	
DE25	3,34 L/s	3,93 L/s	2,81 L/s	-	