

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom DIALLO                      | Adresse                           |
| Prénom IBRAHIMA                 | Exposition                        |
| Né le 02/06/1997                | Profession TECHNICIAN             |
| Age 27 Ans                      | Entreprise NEEMBA                 |
| Genre Masculin                  | Service                           |
| ID 14                           | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 176 cm                   | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 57 kg                     | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites NHANES III     | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO |                                   |




**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 232707  
Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,7 °C  
Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
Humidité : 54 %

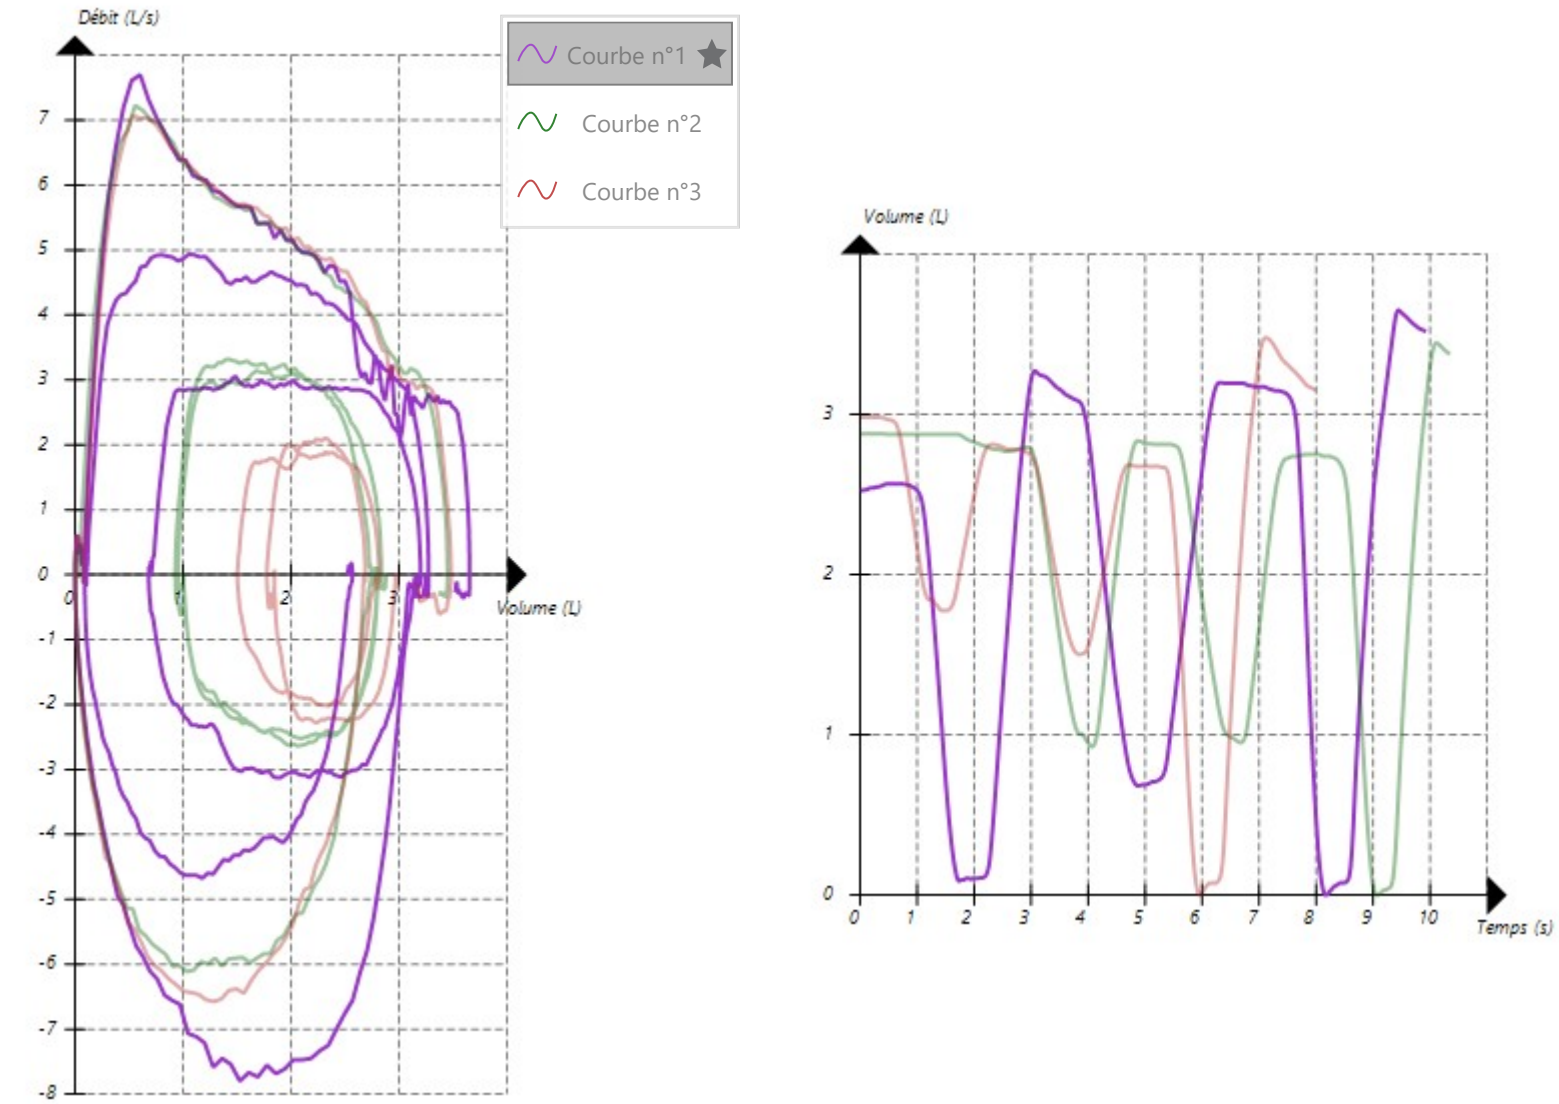

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Courbe n°2 | Courbe n°3 | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,58 L                  | 3,41 L     | 3,40 L     | 4,51 L   | 79,38 %   |
| VEMS               | 3,58 L                  | 3,41 L     | 3,40 L     | 3,80 L   | 94,21 %   |
| DEP                | 7,77 L/s                | 7,33 L/s   | 7,19 L/s   | 9,59 L/s | 81,02 %   |
| VEMS/CVF           | 100,00 %                | 100,00 %   | 100,00 %   | 84,30 %  | 118,62 %  |
| Durée d'expiration | 0,96 s                  | 0,89 s     | 0,90 s     | -        |           |
| DEMM               | 5,06 L/s                | 5,42 L/s   | 5,51 L/s   | 4,24 L/s | 119,34 %  |
| DEMM/CVF           | 1,41 s-1                | 1,59 s-1   | 1,62 s-1   | 0,94 s-1 | 150,00 %  |
| DE75               | 6,30 L/s                | 6,73 L/s   | 6,53 L/s   | -        |           |
| DE50               | 5,21 L/s                | 5,40 L/s   | 5,55 L/s   | -        |           |
| DE25               | 3,00 L/s                | 4,20 L/s   | 4,40 L/s   | -        |           |