

<b>Nom SU</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom FEI</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/04/1991	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC EPC3
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 455	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 30,8 °C  
 Pression atmosphérique : 101,3 kPa  
 Humidité : 62 %

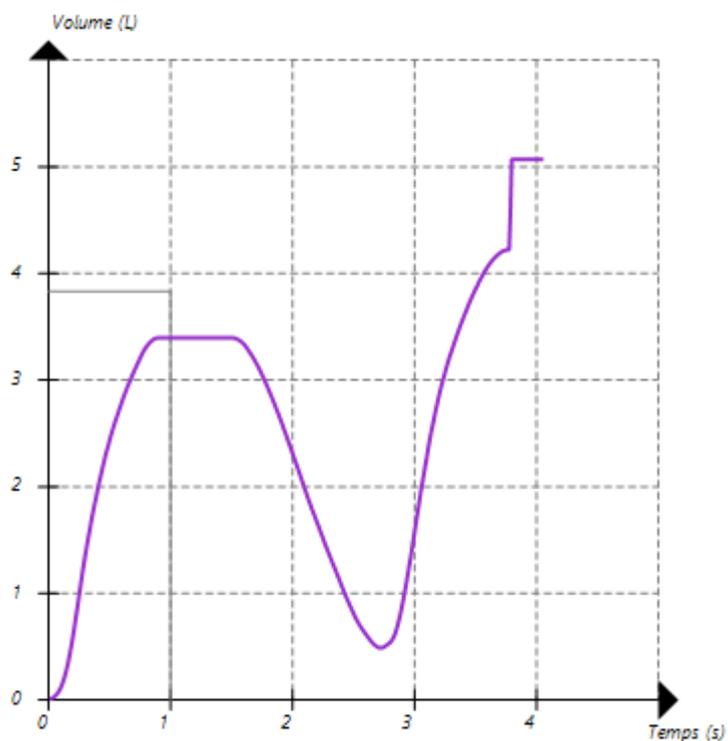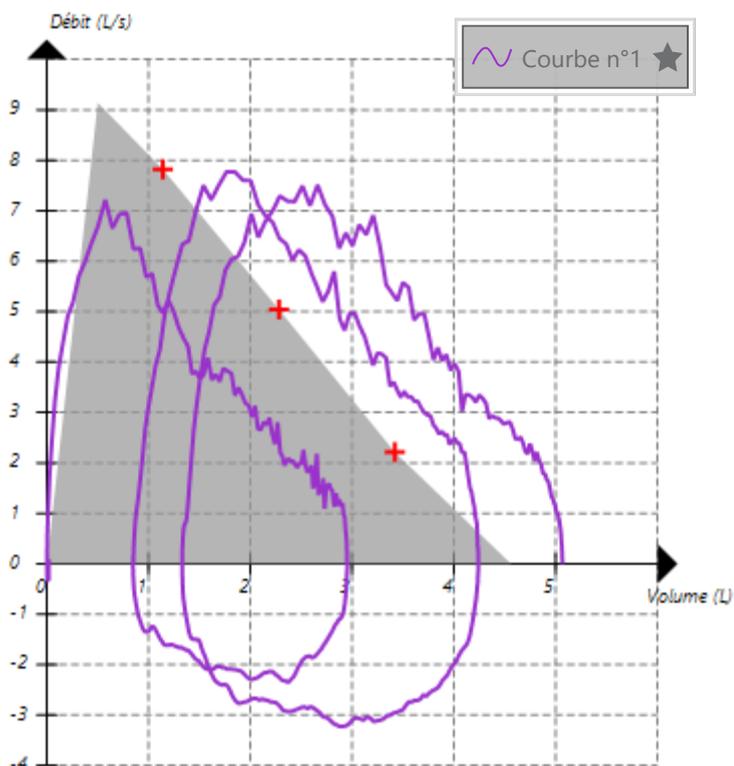

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,39 L	4,56 L	74,34 %
VEMS	3,39 L	3,83 L	88,51 %
DÉP	8,11 L/s	9,14 L/s	88,73 %
VEMS/CVF	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	1,07 s	-	
DEMM	5,75 L/s	4,54 L/s	126,65 %
DEMM/CVF	1,70 s <sup>-1</sup>	1,00 s <sup>-1</sup>	170,00 %
DE75	7,57 L/s	7,82 L/s	96,80 %
DE50	6,06 L/s	5,04 L/s	120,24 %
DE25	3,72 L/s	2,21 L/s	168,33 %