

<b>Nom</b> SONG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JIANBO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/11/1976	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 48 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 438	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 101,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 69 %

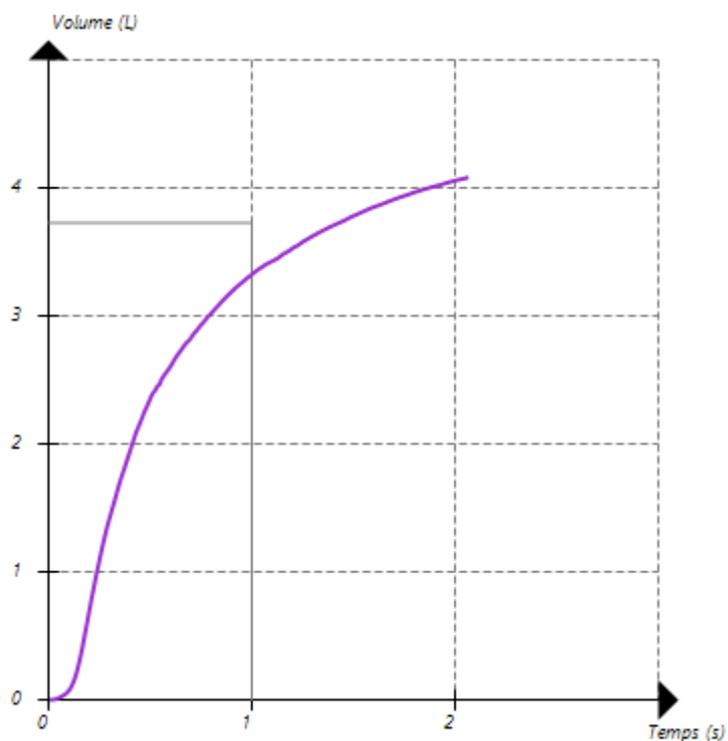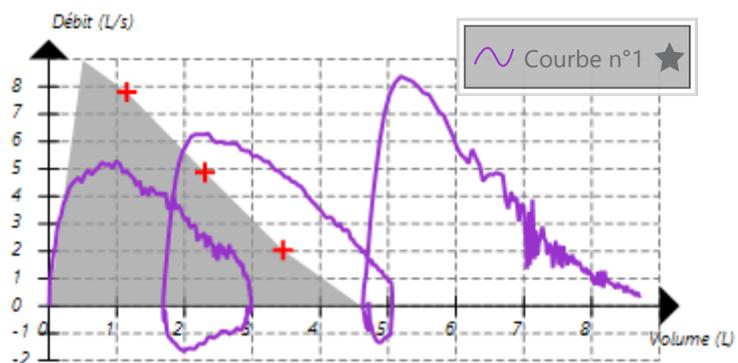

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,09 L	4,60 L	88,91 %
VEMS	3,44 L	3,73 L	92,23 %
DÉP	8,60 L/s	8,97 L/s	95,88 %
VEMS/CVF	84,11 %	78,62 %	106,98 %
Durée d'expiration	2,08 s	-	
DEMM	3,50 L/s	4,08 L/s	85,78 %
DEMM/CVF	0,86 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	96,63 %
DE75	7,21 L/s	7,80 L/s	92,44 %
DE50	4,70 L/s	4,88 L/s	96,31 %
DE25	1,48 L/s	2,03 L/s	72,91 %