


MEDVIE


Date du test: 29/07/2024 14:12:25
Durée: 3mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ALPHA OUMAR	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	COVEC
ID	24072914073618964

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

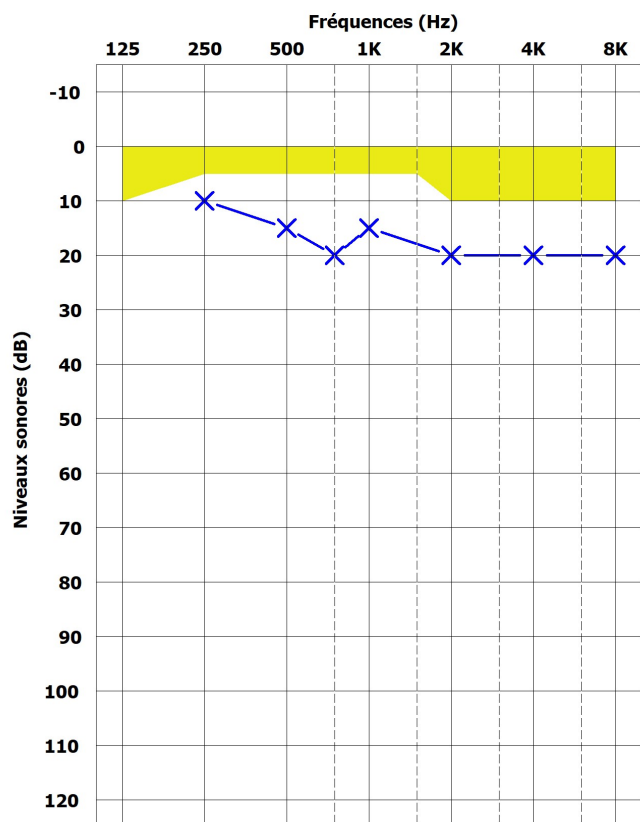

Oreille Gauche

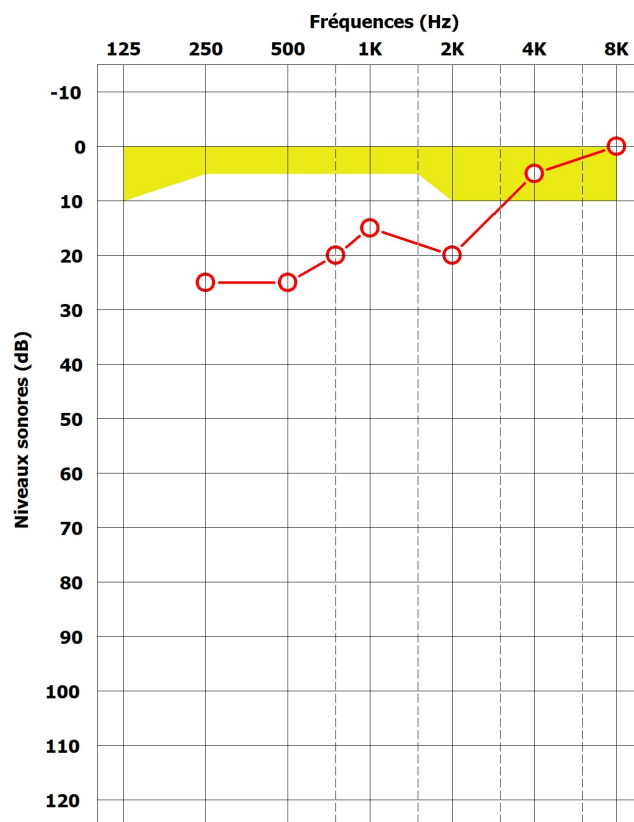

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	20	15		20		20		20
CA Droit		25	25	20	15		20		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes