


MEDVIE

Date du test: 29/07/2024 14:30:45

Durée: 5mn 16s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

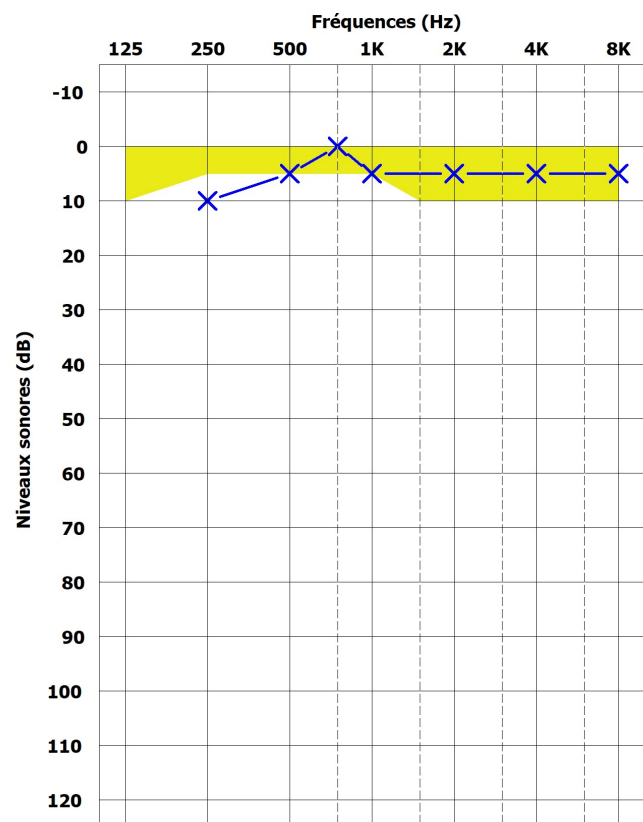

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA ARAFAN	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	COVEC
ID	24072914193476486

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

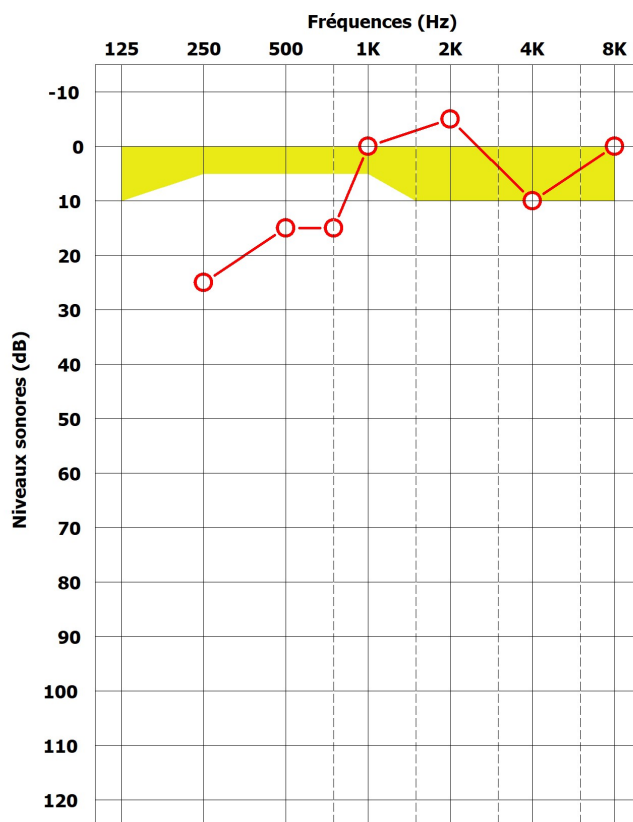

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	0	5		5		5		5
CA Droit		25	15	15	0		-5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes