


MED VIE


Date du test: 27/07/2024 10:55:45
Durée: 5mn 56s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE MAMADY	
Date de naissance	01/09/1978
Age	45
Société	GPC
ID	24072710540912360

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

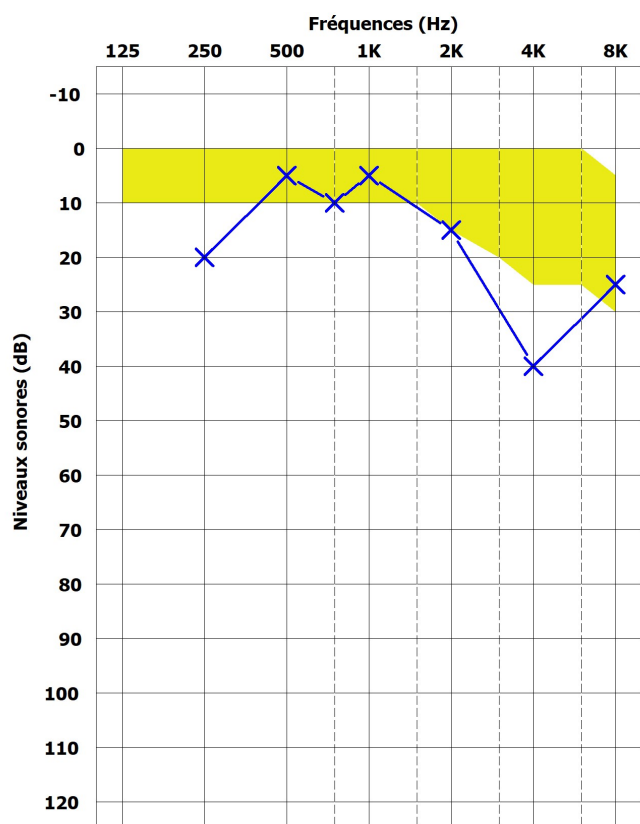

Oreille Gauche

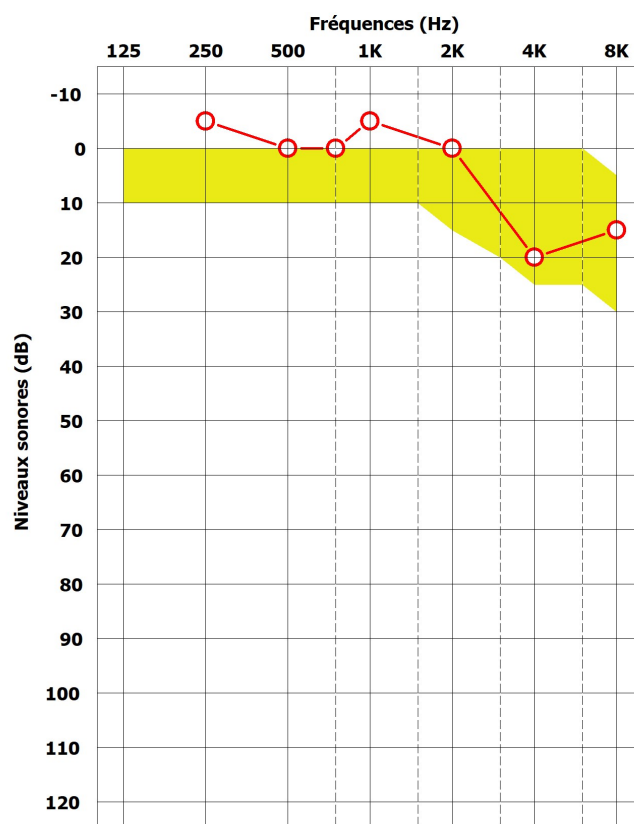

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	5	10	5		15		40		25
CA Droit		-5	0	0	-5		0		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes