

MEDVIE

Date du test: 27/07/2024 12:44:06

Durée: 4mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **CAMARA AMADOU YERO**

Date de naissance 01/01/1996

Age 28

Société GPC


ID 24072712271428478

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

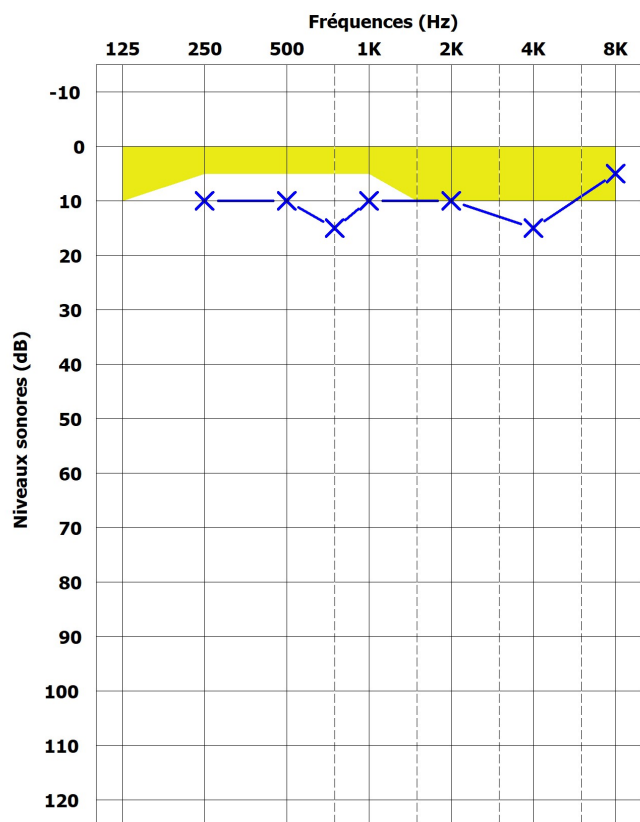

Oreille Gauche

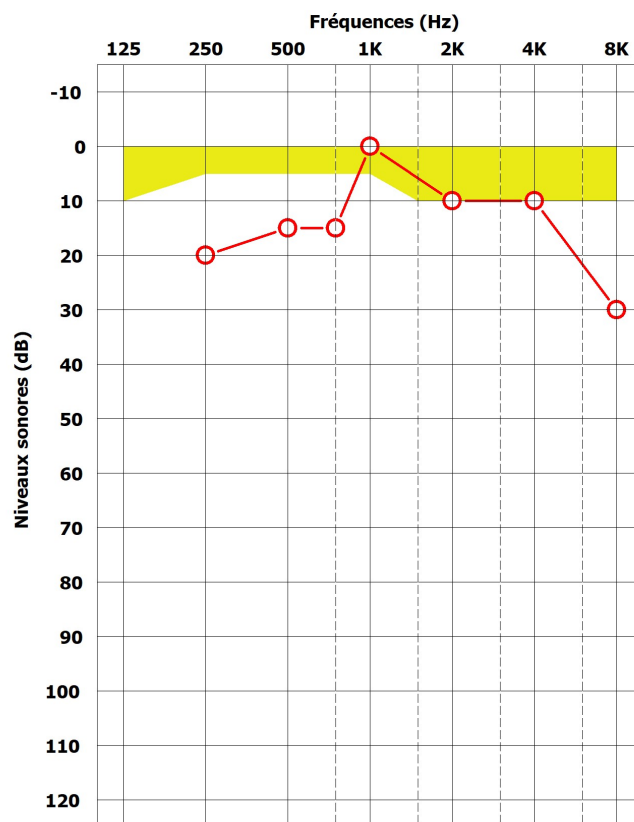

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	10		10		15		5
CA Droit		20	15	15	0		10		10		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes