

MED VIE


Date du test: 27/07/2024 10:34:32

Durée: 5mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FADIGA MOUSTAPHA	
Date de naissance	01/01/1997
Age	27
Société	GPC
ID	24072710263305984

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

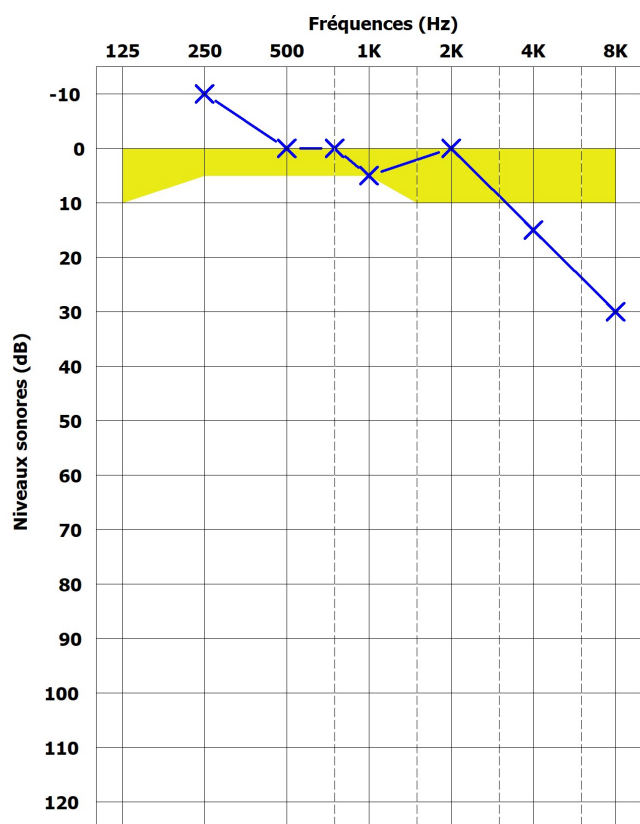

Oreille Gauche

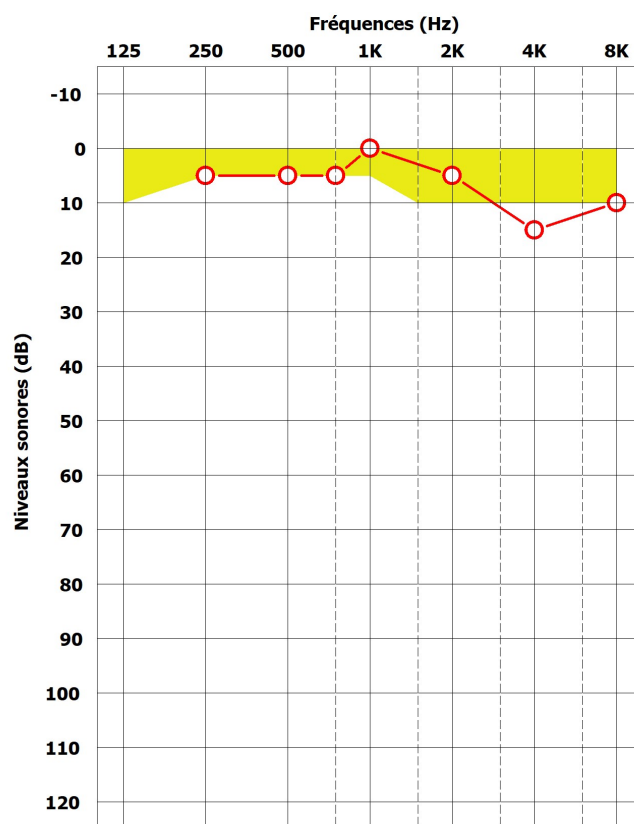

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	0	5		0		15		30
CA Droit		5	5	5	0		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes