


MEDVIE


Date du test: 16/08/2025 13:57:51
Durée: 3mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHENG ZHIZHONG	
Date de naissance	21/05/1976
Age	49
Société	CR18
ID	25081613523664740

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

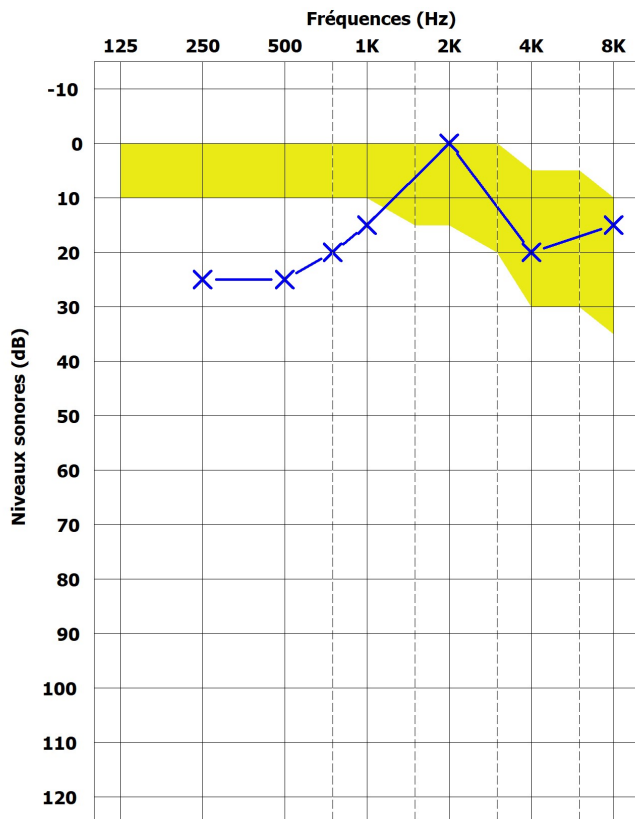

Oreille Gauche

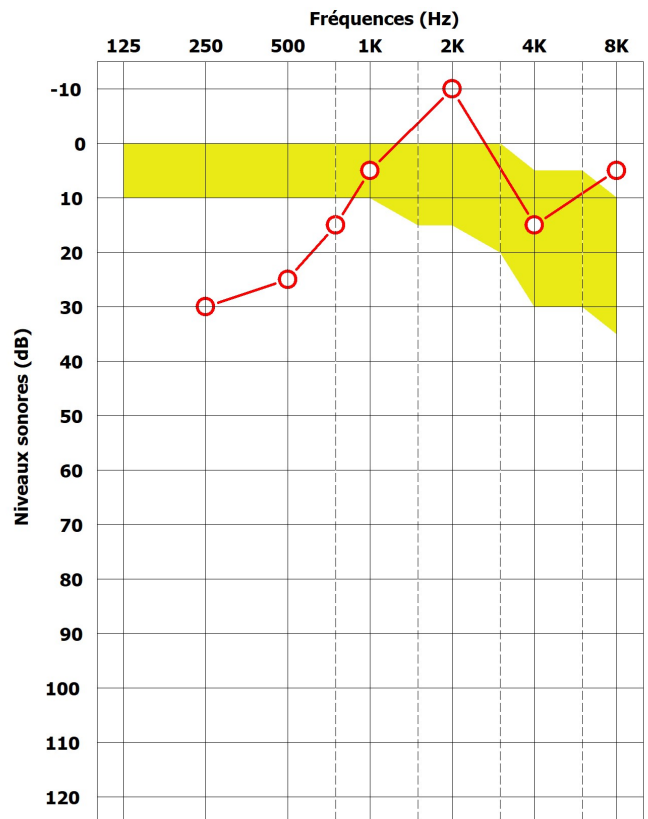

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	15		0		20		15
CA Droit		30	25	15	5		-10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes