


MEDVIE


Date du test: 16/08/2025 12:51:52
Durée: 4mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		PEI ZHIBIN
Date de naissance	09/11/1996	
Age	28	
Société	CR18	
ID	25081612481865429	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

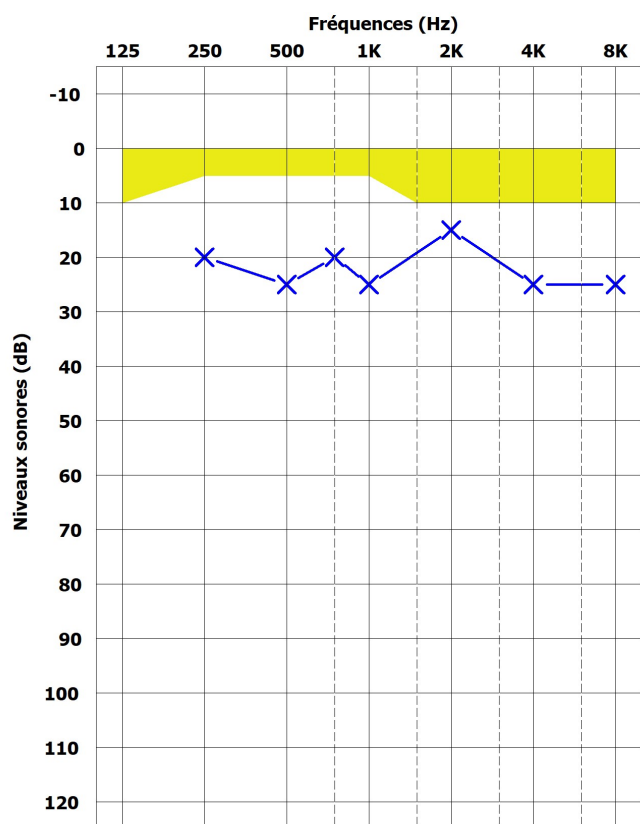

Oreille Gauche

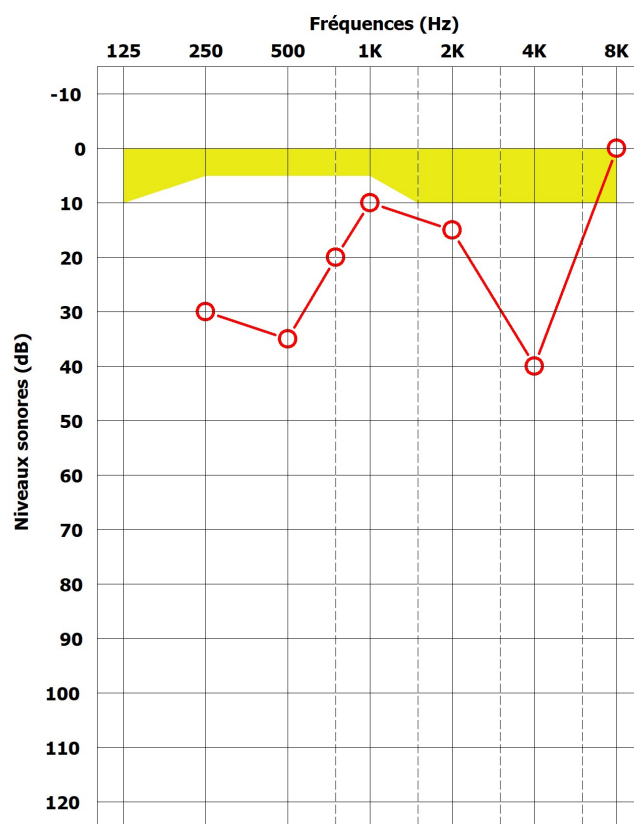

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	20	25		15		25		25
CA Droit		30	35	20	10		15		40		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes